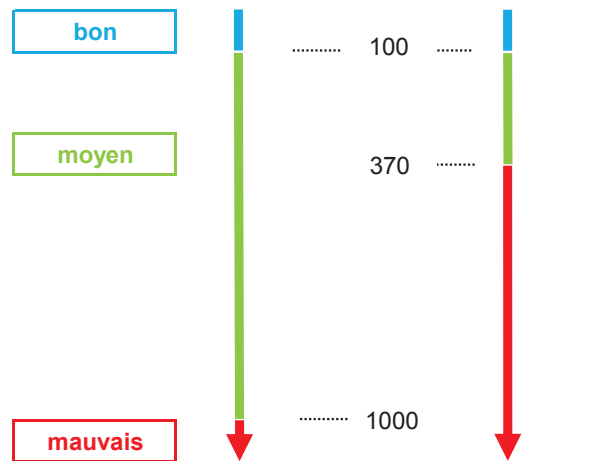


ETANG-SALE : Plage d'Etang-Salé les bains

devant le poste MNS

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux		
1	03/10/17	6h50	<15	<15	Bon
2	17/10/17	5h50	<15	<15	Bon
3	07/11/17	6h05	<15	<15	Bon
4	28/11/17	7h33	<15	<15	Bon
5	04/12/17	6h48	<15	<15	Bon
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Excellent	
2015	Excellent	
2016	Excellent	
2017	Excellent	



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

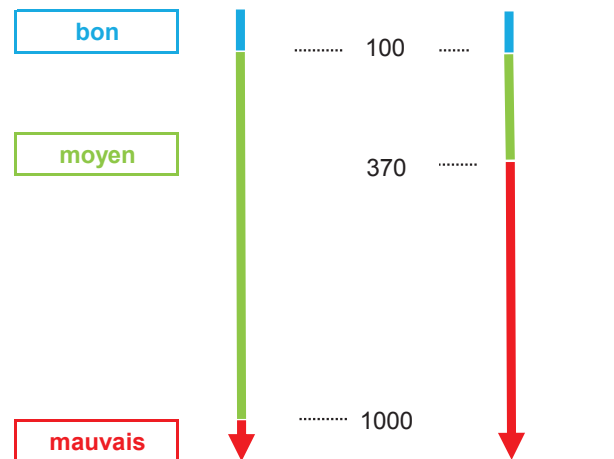
Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

SAINT-PIERRE : Plage de la Ravine Blanche



rive gauche canal Somera

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux		
1	03/10/17	6h55	<15	<15	Bon
2	17/10/17	6h20	<15	<15	Bon
3	07/11/17	6h50	30	<15	Bon
4	28/11/17	6h55	<15	<15	Bon
5	04/12/17	6h20	<15	<15	Bon
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Excellent	
2015	Excellent	
2016	Excellent	
2017	Excellent	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

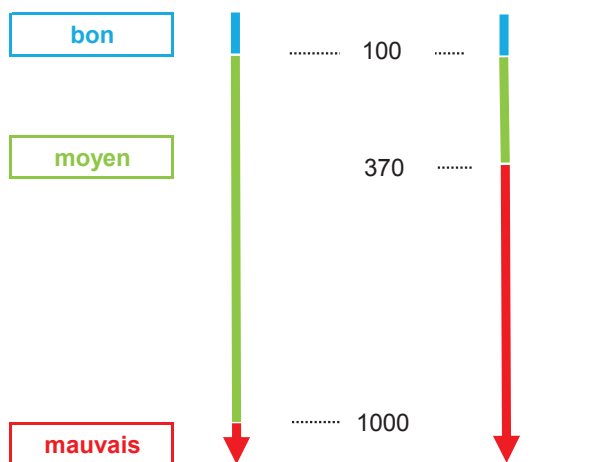
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Gendarmerie



devant les rondavelles

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux		
1	03/10/17	6h10	<15	<15	Bon
2	17/10/17	6h34	<15	<15	Bon
3	07/11/17	7h02	<15	<15	Bon
4	28/11/17	7h05	<15	<15	Bon
5	04/12/17	6h10	<15	<15	Bon
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Excellent	
2015	Excellent	
2016	Excellent	
2017	Excellent	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

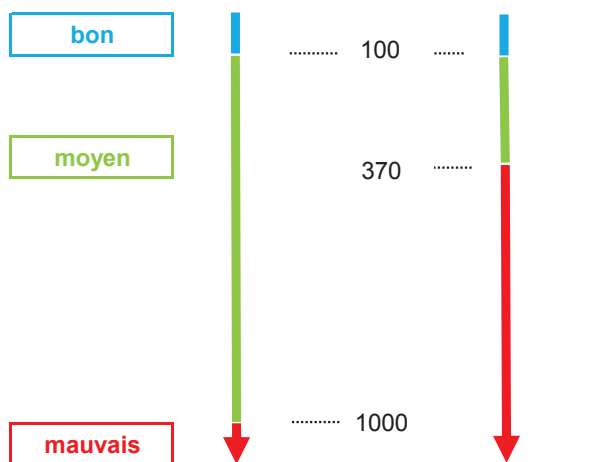
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage du centre-ville de Saint-Pierre


face poste MNS

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux		
1	03/10/17	6h30	15	<15	Bon
2	17/10/17	6h40	<15	<15	Bon
3	07/11/17	7h14	<15	15	Bon
4	28/11/17	6h35	<15	<15	Bon
5	04/12/17	6h00	<15	<15	Bon
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Excellent	
2015	Bon	
2016	Nb Plv insuf	
2017	Excellent	



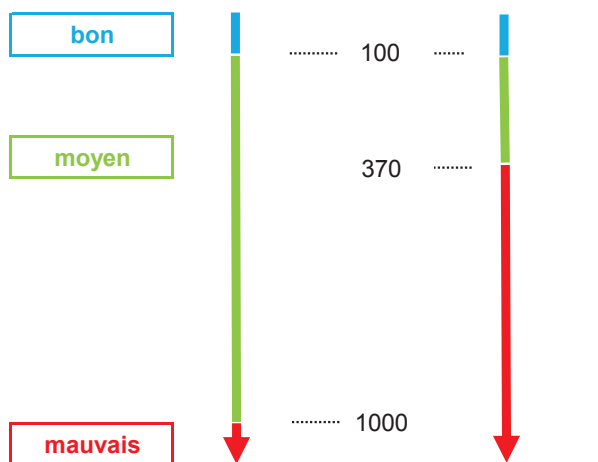
Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS



SAINT-PIERRE : Plage de Terre Sainte

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/14	6h45	<15	<15	Bon
2	17/10/17	6h50	15	15	Bon
3	07/11/17	7h26	<15	<15	Bon
4	28/11/17	6h25	<15	<15	Bon
5	04/12/17	7h05	<15	<15	Bon
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Excellent	
2015	Suffisant	
2016	Suffisant	
2017	Suffisant	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

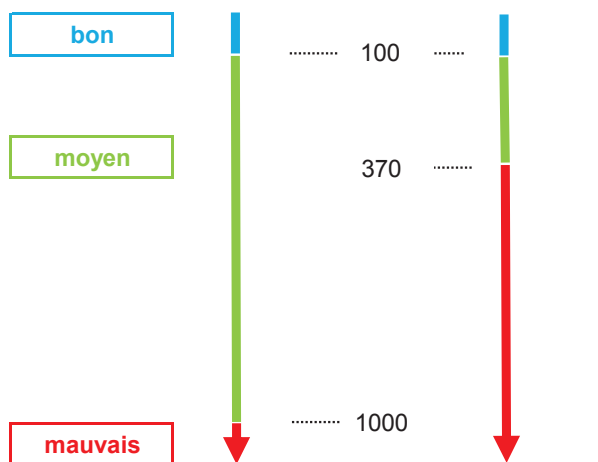
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de Grand Bois



bassin de Grand Bois

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux		
1	17/10/17	7H12	46	<15	Bon
2	07/11/17	7h46	<15	15	Bon
3	28/11/17	6H05	<15	<15	Bon
4	04/12/17	7h25	15	<15	Bon
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Excellent	
2015	Excellent	
2016	Excellent	
2017	Nb Plv insuf	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

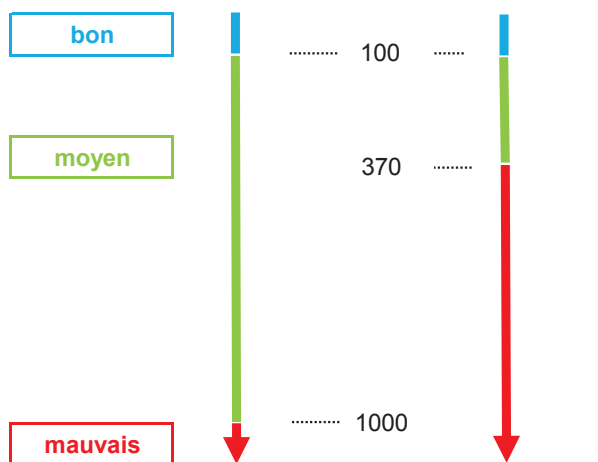
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

PETITE-ILE : Plage de Grande Anse

bassin de Grande Anse

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux		
1	03/10/17	7H15	<15	<15	Bon
2	17/10/17	7H30	46	<15	Bon
3	07/11/17	9h30	<15	<15	Bon
4	28/11/17	6H00	<15	<15	Bon
5	04/12/17	8h08	<15	<15	Bon
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Excellent	
2015	Non-recensé	
2016	Non-recensé	
2017	Non-recensé	



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)