


ETANG-SALE : Plage d'Etang-Salé les bains

devant le poste MNS

| Résultats | | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|-------|
| Prélèvement | | Analyses bactériologiques | | | |
| Date | Heure | Escherichia coli | Entérocoques intestinaux | Conclusion | |
| 1 | 09/10/18 13H15 | <15 | <15 | BON | BON |
| 2 | 26/10/18 7H50 | <15 | <15 | BON | BON |
| 3 | 06/11/18 7H45 | <15 | <15 | BON | BON |
| 4 | 20/11/18 7H58 | <15 | <15 | BON | BON |
| 5 | 04/12/18 12H00 | <15 | <15 | BON | BON |
| 6 | 12/12/18 7H00 | <15 | <15 | BON | BON |
| 7 | 19/12/18 7H00 | <15 | <15 | BON | BON |
| 8 | 28/12/18 7H30 | <15 | <15 | BON | BON |
| 9 | 02/01/19 7H30 | 30 | <15 | BON | BON |
| 10 | 09/01/19 7H30 | 213 | 15 | MOYEN | MOYEN |
| 11 | 15/01/19 10H10 | <15 | <15 | BON | BON |
| 12 | 22/01/19 7H30 | <15 | 15 | BON | BON |
| 13 | 29/01/19 7H00 | <15 | <15 | BON | BON |
| 14 | 05/02/19 7H30 | <15 | <15 | BON | BON |
| 15 | 12/02/19 7H30 | <15 | <15 | BON | BON |
| 16 | 19/02/19 7H25 | <15 | 30 | BON | BON |
| 17 | 26/02/19 7H30 | <15 | <15 | BON | BON |
| 18 | 06/03/19 7H00 | <15 | <15 | BON | BON |
| 19 | 12/03/19 7H40 | 690 | <15 | MOYEN | MOYEN |
| 20 | 26/03/19 7H15 | <15 | <15 | BON | BON |
| 21 | 09/04/19 7H30 | <15 | <15 | BON | BON |
| 22 | 24/04/19 9H10 | <15 | <15 | BON | BON |
| 23 | 07/05/19 10H15 | <15 | <15 | BON | BON |
| 24 | 15/05/19 7H30 | <15 | <15 | BON | BON |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |

| Interprétation | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|
| Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés | | |
| | Escherichia coli | ds 100 ml | Entérocoques intestinaux |

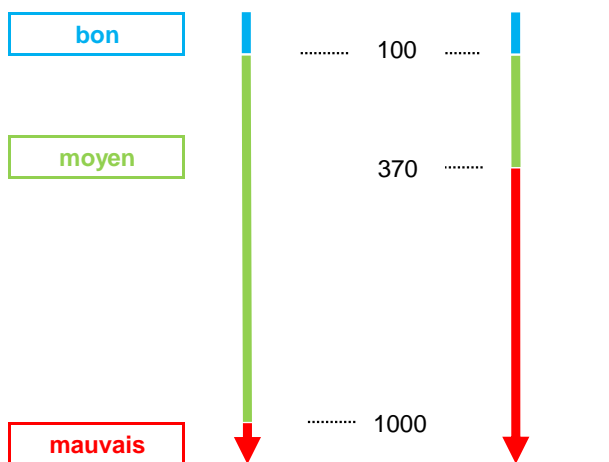

| Classement de qualité | | |
|-----------------------|------------|-----------------|
| Année | Classement | Non-conformités |
| 2015 | EXCELLENT | |
| 2016 | EXCELLENT | |
| 2017 | EXCELLENT | |
| 2018 | EXCELLENT | |




Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

SAINT-PIERRE : Plage de la Ravine Blanche

rive gauche PR Somera

| | Résultats | | | | |
|----|-------------|-------|---------------------------|--------------------------|------------|
| | Prélèvement | | Analyses bactériologiques | | |
| | Date | Heure | <i>Escherichia coli</i> | Entérocoques intestinaux | Conclusion |
| 1 | 09/10/18 | 7H55 | <15 | <15 | BON |
| 2 | 23/10/18 | 7H30 | 161 | 141 | MOYEN |
| 3 | 06/11/18 | 7H40 | <15 | <15 | BON |
| 4 | 20/11/18 | 7H30 | <15 | <15 | BON |
| 5 | 04/12/18 | 7H40 | 15 | <15 | BON |
| 6 | 12/12/18 | 7H15 | <15 | <15 | BON |
| 7 | 19/12/18 | 8H30 | <15 | <15 | BON |
| 8 | 27/12/18 | 7H00 | <15 | <15 | BON |
| 9 | 02/01/19 | 7H25 | 15 | <15 | BON |
| 10 | 09/01/19 | 7h40 | 45 | <15 | BON |
| 11 | 15/01/19 | 7H00 | 15 | 46 | BON |
| 12 | 22/01/19 | 7H30 | <15 | <15 | BON |
| 13 | 29/01/19 | 7H15 | 94 | 232 | MOYEN |
| 14 | 05/02/19 | 9H24 | <15 | <15 | BON |
| 15 | 12/02/19 | 7H00 | <15 | 15 | BON |
| 16 | 19/02/19 | 6H50 | <15 | <15 | BON |
| 17 | 26/02/19 | 7H15 | 15 | <15 | BON |
| 18 | 06/03/19 | 7H25 | 15 | <15 | BON |
| 19 | 12/03/19 | 7H40 | <15 | <15 | BON |
| 20 | 26/03/19 | 7H00 | <15 | <15 | BON |
| 21 | 09/04/19 | 07H30 | <15 | <15 | BON |
| 22 | 24/04/19 | 8h30 | <15 | <15 | BON |
| 23 | 07/05/19 | 7H16 | 15 | <15 | BON |
| 24 | 15/05/19 | 8H00 | <15 | <15 | BON |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |

| Interprétation | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés | | |
| | <i>Escherichia coli</i> | ds 100 ml | Entérocoques intestinaux |

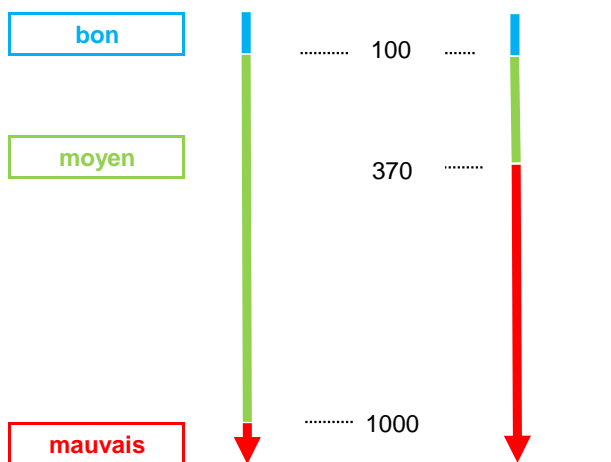

| Classement de qualité | | |
|-----------------------|------------|-----------------|
| Année | Classement | Non-conformités |
| 2015 | EXCELLENT | |
| 2016 | EXCELLENT | |
| 2017 | EXCELLENT | |
| 2018 | EXCELLENT | |




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Gendarmerie

devant les rondavelles

| | Résultats | | | | |
|----|-------------|-------|---------------------------|--------------------------|------------|
| | Prélèvement | | Analyses bactériologiques | | |
| | Date | Heure | <i>Escherichia coli</i> | Entérocoques intestinaux | Conclusion |
| 1 | 09/10/18 | 7H40 | <15 | <15 | BON |
| 2 | 23/10/18 | 7H38 | 15 | 77 | BON |
| 3 | 06/11/18 | 7H55 | <15 | 15 | BON |
| 4 | 20/11/18 | 7H45 | <15 | <15 | BON |
| 5 | 04/12/18 | 8H05 | <15 | <15 | BON |
| 6 | 12/12/18 | 7H30 | <15 | <15 | BON |
| 7 | 19/12/18 | 8H15 | <15 | <15 | BON |
| 8 | 27/12/18 | 7H10 | <15 | <15 | BON |
| 9 | 02/01/19 | 7H45 | 15 | <15 | BON |
| 10 | 09/01/19 | 7h55 | 848 | 127 | MOYEN |
| 11 | 15/01/19 | 7H15 | <15 | <15 | BON |
| 12 | 22/01/19 | 7H35 | <15 | <15 | BON |
| 13 | 29/01/19 | 7H40 | 15 | 15 | BON |
| 14 | 05/02/19 | 9H52 | <15 | <15 | BON |
| 15 | 12/02/19 | 7H05 | <15 | <15 | BON |
| 16 | 19/02/19 | 7H10 | <15 | <15 | BON |
| 17 | 26/02/19 | 7H35 | 46 | <15 | BON |
| 18 | 06/03/19 | 7H40 | <15 | <15 | BON |
| 19 | 12/03/19 | 7H55 | <15 | <15 | BON |
| 20 | 26/03/19 | 7H13 | <15 | <15 | BON |
| 21 | 09/04/19 | 7H40 | <15 | <15 | BON |
| 22 | 24/04/19 | 8h39 | <15 | <15 | BON |
| 23 | 07/05/19 | 7H28 | <15 | <15 | BON |
| 24 | 15/05/19 | 8H15 | <15 | <15 | BON |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |

| Interprétation | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés | |
| | <i>Escherichia coli</i> ds 100 ml | Entérocoques intestinaux |

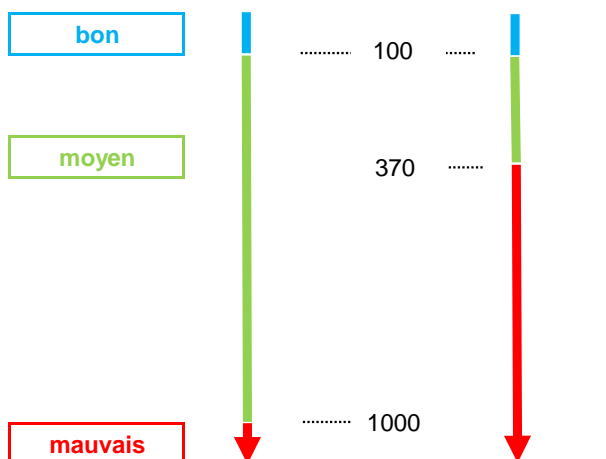

| Classement de qualité | | |
|-----------------------|------------|-----------------|
| Année | Classement | Non-conformités |
| 2015 | EXCELLENT | |
| 2016 | EXCELLENT | |
| 2017 | EXCELLENT | |
| 2018 | EXCELLENT | |




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage du centre-ville de Saint-Pierre

face poste MNS

| Résultats | | | | | |
|-------------|----------------|---------------------------|--------------------------|------------|--|
| Prélèvement | | Analyses bactériologiques | | | |
| Date | Heure | <i>Escherichia coli</i> | Entérocoques intestinaux | Conclusion | |
| 1 | 09/10/18 7H50 | <15 | <15 | BON | |
| 2 | 23/10/18 11H20 | 694 | 1 494 | MAUVAIS | |
| 3 | 29/10/18 11H50 | <10 | <10 | BON | |
| 4 | 06/11/18 8H10 | <15 | <15 | BON | |
| 5 | 20/11/18 7H55 | <15 | <15 | BON | |
| 6 | 04/12/18 8H25 | 30 | <15 | BON | |
| 7 | 12/12/18 7H45 | 15 | <15 | BON | |
| 8 | 19/12/18 8H00 | <15 | <15 | BON | |
| 9 | 27/12/18 7H30 | <15 | <15 | BON | |
| 10 | 02/01/19 8H00 | 15 | <15 | BON | |
| 11 | 08/01/19 8H15 | 15 | 15 | BON | |
| 12 | 15/01/19 7H30 | 45 | 15 | BON | |
| 13 | 22/01/19 7H48 | 30 | <15 | BON | |
| 14 | 29/01/19 7H55 | 46 | 15 | BON | |
| 15 | 05/02/19 10H10 | <15 | <15 | BON | |
| 16 | 12/02/19 7H15 | <15 | <15 | BON | |
| 17 | 19/02/19 7H25 | 15 | <15 | BON | |
| 18 | 26/02/19 7H50 | 15 | <15 | BON | |
| 19 | 05/03/19 7H55 | <15 | <15 | BON | |
| 20 | 12/03/19 8H05 | <15 | <15 | BON | |
| 21 | 26/03/19 7H24 | <15 | <15 | BON | |
| 22 | 09/04/19 7H55 | <15 | <15 | BON | |
| 23 | 24/04/19 8h50 | <15 | 15 | BON | |
| 24 | 07/05/19 7H40 | 30 | 15 | BON | |
| 25 | 15/05/19 8H30 | <15 | <15 | BON | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |

| Interprétation | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés | | |
| | <i>Escherichia coli</i> | ds 100 ml | Entérocoques intestinaux |

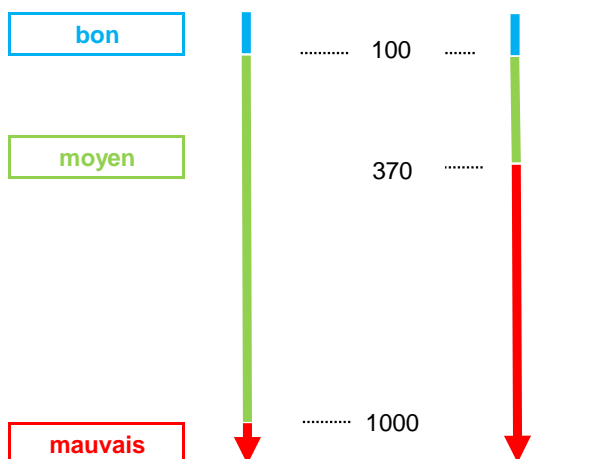

| Classement de qualité | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Année | Classement | Non-conformités |
| 2015 | BON | |
| 2016 | NBR PLV INS | |
| 2017 | EXCELLENT | |
| 2018 | EXCELLENT | |




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de Terre Sainte

| Résultats | | | | | |
|-------------|---|---------------------------|--------------------------|------------|---------|
| Prélèvement | | Analyses bactériologiques | | | |
| Date | Heure | <i>Escherichia coli</i> | Entérocoques intestinaux | Conclusion | |
| 1 | 09/10/18 | 8H05 | <15 | <15 | BON |
| 2 | 23/10/18 | 7H48 | 110 | 662 | MAUVAIS |
| 3 | 29/10/18 | 11h15 | <10 | <10 | BON |
| 4 | 06/11/18 | 8H25 | 30 | <15 | BON |
| 5 | 20/11/18 | 8H10 | <15 | <15 | BON |
| 6 | 04/12/18 | 8H35 | 232 | <15 | MOYEN |
| 7 | 12/12/18 | 8H00 | <15 | <15 | BON |
| 8 | 19/12/18 | 7H40 | <15 | <15 | BON |
| 9 | 27/12/18 | 7H45 | 15 | <15 | BON |
| 10 | 02/01/19 | 8H10 | 15 | <15 | BON |
| 11 | 08/01/19 | 8H30 | 61 | 30 | BON |
| 12 | 15/01/19 | 7H45 | <15 | <15 | BON |
| 13 | 22/01/19 | 8H00 | <15 | <15 | BON |
| 14 | 29/01/19 | 8H10 | 197 | 15 | BON |
| 15 | 05/02/19 | 10H37 | 15 | 15 | BON |
| 16 | 12/02/19 | 7H25 | 30 | <15 | BON |
| 17 | 19/02/19 | 7H40 | <15 | <15 | BON |
| 18 | 26/02/19 | 8H10 | 15 | <15 | BON |
| 19 | 06/0/19 | 8H00 | <15 | <15 | BON |
| 20 | 12/03/19 | 7H30 | <15 | 15 | BON |
| 21 | 26/03/19 | 7H35 | <15 | <15 | BON |
| 22 | 09/04/19 | 7H10 | <15 | <15 | BON |
| 23 | 24/04/19 | 9h00 | <15 | 15 | BON |
| 24 | 07/05/19 | 7H55 | 30 | 15 | BON |
| 25 | 15/05/19 | 8H50 | 15 | 15 | BON |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | Agence de Santé Océan Indien | | | | |
| 37 | 2 bis, av Georges Brassens - 97743 Saint-Denis Cedex 09 | | | | |

| Interprétation | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés | |
| | <i>Escherichia coli</i> ds 100 ml | Entérocoques intestinaux |

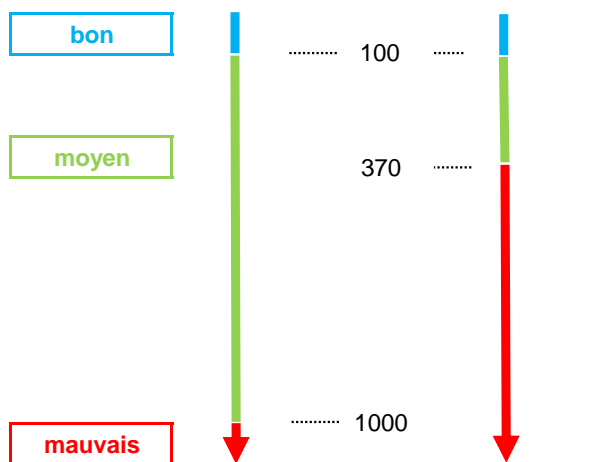

| Classement de qualité | | |
|-----------------------|------------|-----------------|
| Année | Classement | Non-conformités |
| 2015 | EXCELLENT | |
| 2016 | SUFFISANT | |
| 2017 | SUFFISANT | |
| 2018 | SUFFISANT | |



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS


Tous les résultats sont consultables sur
<http://baignades.sante.gouv.fr>

SAINT-PIERRE : Plage de Grand Bois

bassin de Grand Bois

| Résultats | | | | | |
|-------------|---|---------------------------|--------------------------|-----|------------|
| Prélèvement | | Analyses bactériologiques | | | Conclusion |
| Date | Heure | <i>Escherichia coli</i> | Entérocoques intestinaux | | |
| 1 | 09/10/18 | 8H25 | <15 | <15 | BON |
| 2 | 06/11/18 | 8H45 | <15 | 15 | BON |
| 3 | 04/12/18 | 9H00 | 30 | <15 | BON |
| 4 | 12/12/18 | 8H20 | <15 | <15 | BON |
| 5 | 15/01/19 | 8H00 | 30 | <15 | BON |
| 6 | 12/02/19 | 7H45 | <15 | 15 | BON |
| 7 | 06/03/19 | 8H15 | 15 | <15 | BON |
| 8 | 12/03/19 | 8H20 | 15 | 15 | BON |
| 9 | 09/04/19 | 8H40 | 46 | 177 | BON |
| 10 | 07/05/19 | 8H10 | <15 | <15 | BON |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | Agence de Santé Océan Indien | | | | |
| 37 | 2 bis, av Georges Brassens - 97743 Saint-Denis Cedex 09 | | | | |

| Interprétation | | | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|
| Qualification d'un prélèvement | Paramètres mesurés | | |
| | <i>Escherichia coli</i> | ds 100 ml | Entérocoques intestinaux |

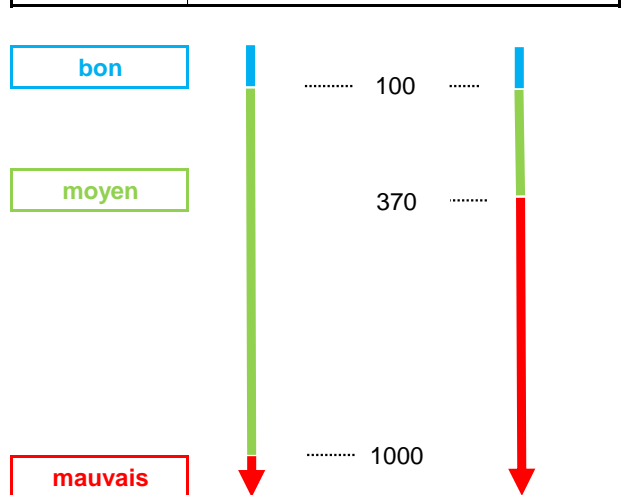

| Classement de qualité | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|
| Année | Classement | Non-conformités |
| 2015 | EXCELLENT | |
| 2016 | EXCELLENT | |
| 2017 | NBR PLV INS | |
| 2018 | non recensé | |

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

Tous les résultats sont consultables sur <http://baignades.sante.gov.fr>