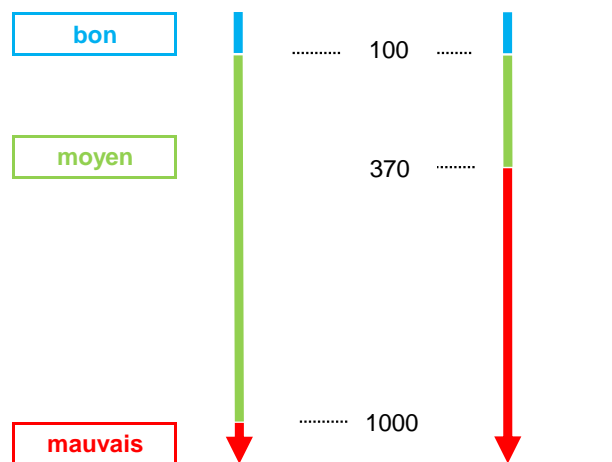


ETANG-SALE : Plage d'Etang-Salé les bains



devant le poste MNS

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux		
1	03/10/17	6h50	<15	<15	Bon
2	17/10/17	5h50	<15	<15	Bon
3	07/11/17	6h05	<15	<15	Bon
4	28/11/17	7h33	<15	<15	Bon
5	04/12/17	6h48	<15	<15	Bon
6	12/12/17	6h35	15	<15	Bon
7	19/12/17	7h00	<15	<15	Bon
8	26/12/17	8h55	<15	<15	Bon
9	02/01/18	7h07	<15	<15	Bon
10	10/01/18	&11/01		forte houle	
11	16/01/18	7h45	<15	<15	Bon
12	23/01/18	8h50	<15	<15	Bon
13	30/01/18	7h30	<15	<15	Bon
14	06/02/18	7h05	<15	<15	Bon
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Excellent	
2015	Excellent	
2016	Excellent	
2017	Excellent	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

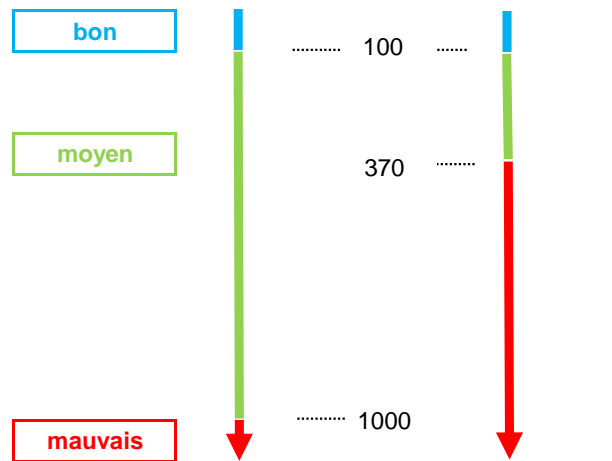
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Ravine Blanche




rive gauche canal Somera

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux		
1	03/10/17	6h55	<15	<15	Bon
2	17/10/17	6h20	<15	<15	Bon
3	07/11/17	6h50	30	<15	Bon
4	28/11/17	6h55	<15	<15	Bon
5	04/12/17	6h20	<15	<15	Bon
6	12/12/17	5h40	15	<15	Bon
7	19/12/17	6h40	<15	<15	Bon
8	26/12/17	9h25	<15	<15	Bon
9	02/01/18	6h16	<15	<15	Bon
10	10/01/18	12h00	<15	<15	Bon
11	16/01/18	11h05	15	15	Bon
12	23/01/18	7h40	<15	15	Bon
13	30/01/18	7h35	15	<15	Bon
14	06/02/18	8h05	15	15	Bon
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Excellent	
2015	Excellent	
2016	Excellent	
2017	Excellent	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

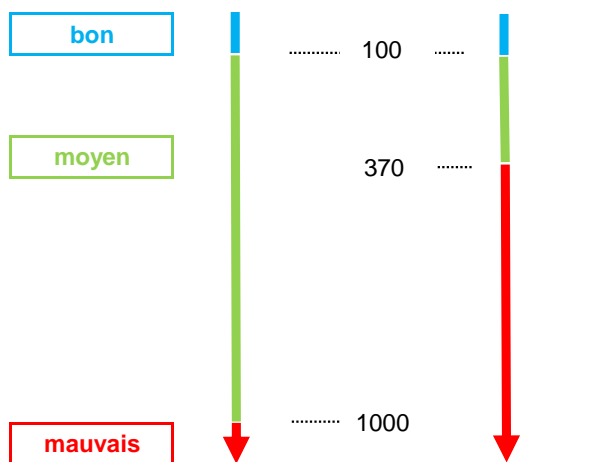
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Gendarmerie




devant les rondavelles

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux		
1	03/10/17	6h10	<15	<15	Bon
2	17/10/17	6h34	<15	<15	Bon
3	07/11/17	7h02	<15	<15	Bon
4	28/11/17	7h05	<15	<15	Bon
5	04/12/17	6h10	<15	<15	Bon
6	12/12/17	5h55	<15	<15	Bon
7	19/12/17	6h30	<15	15	Bon
8	26/12/17	9h35	<15	<15	Bon
9	02/01/18	6h27	<15	<15	Bon
10	10/01/18	12h26	<15	<15	Bon
11	16/01/18	11h20	1 610	234	Mauvais
12	23/01/18	7h50	15	30	Bon
13	30/01/18	7h55	<15	<15	Bon
14	06/02/18	8h01	15	30	Bon
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Excellent	
2015	Excellent	
2016	Excellent	
2017	Excellent	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

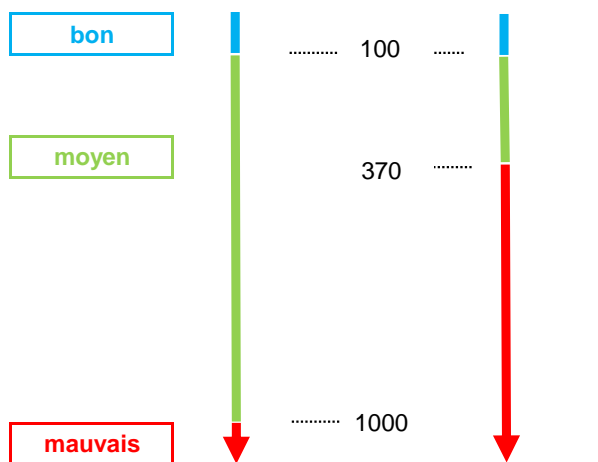
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage du centre-ville de Saint-Pierre


face poste MNS

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux		
1	03/10/17	6h30	15	<15	Bon
2	17/10/17	6h40	<15	<15	Bon
3	07/11/17	7h14	<15	15	Bon
4	28/11/17	6h35	<15	<15	Bon
5	04/12/17	6h00	<15	<15	Bon
6	12/12/17	6h10	46	15	Bon
7	19/12/17	6h15	30	<15	Bon
8	26/12/17	9h50	<15	<15	Bon
9	02/01/18	6h40	<15	<15	Bon
10	10/01/18	11h40	<15	<15	Bon
11	16/01/18	11h31	195	371	Mauvais
12	23/01/18	8h10	<15	61	Bon
13	30/01/18	8h10	<15	<15	Bon
14	06/02/18	8h43	15	<15	Bon
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Excellent	
2015	Bon	
2016	Nb Plv insuf	
2017	Excellent	



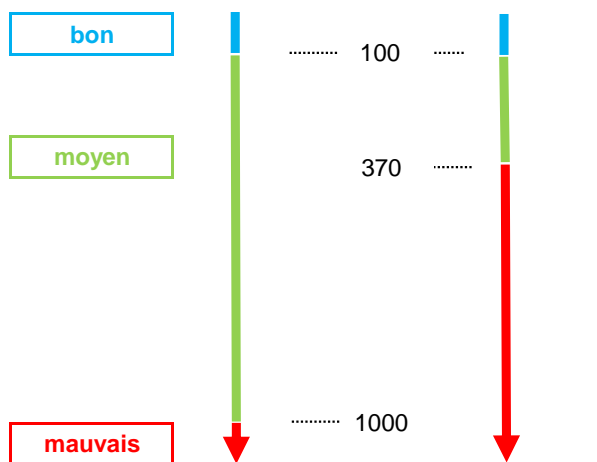
Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS



SAINT-PIERRE : Plage de Terre Sainte

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/14	6h45	<15	<15	Bon
2	17/10/17	6h50	15	15	Bon
3	07/11/17	7h26	<15	<15	Bon
4	28/11/17	6h25	<15	<15	Bon
5	04/12/17	7h05	<15	<15	Bon
6	12/12/17	6h50	<15	<15	Bon
7	19/12/17	6h00	453	127	Moyen
8	26/12/17	6h55	15	<15	Bon
9	02/01/18	6h50	<15	<15	Bon
10	10/01/18	11h20	<15	<15	Bon
11	16/01/18	11h55	307	30	Moyen
12	23/01/18	12h00	<15	15	Bon
13	30/01/18	8h30	309	15	Moyen
14	06/02/18	8h55	195	<15	Moyen
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Excellent	
2015	Suffisant	
2016	Suffisant	
2017	Suffisant	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

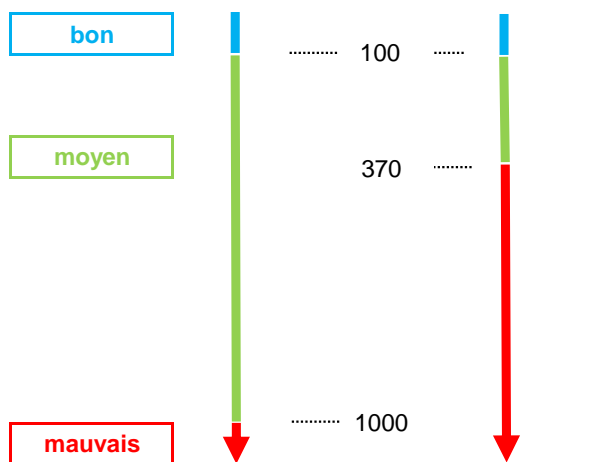
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de Grand Bois



bassin de Grand Bois

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux		
1	17/10/17	7H12	46	<15	Bon
2	07/11/17	7h46	<15	15	Bon
3	28/11/17	6H05	<15	<15	Bon
4	04/12/17	7h25	15	<15	Bon
5	12/12/17	7h00	<15	<15	Bon
6	19/12/17	5h45	<15	10 697	Mauvais
7	26/12/17	7h35	46	<15	Bon
8	02/01/18	7h42	15	<15	Bon
9	10/01/18	10h50	30	<15	Bon
10	06/02/17	9h15	15	<15	Bon
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Excellent	
2015	Excellent	
2016	Excellent	
2017	Nb Plv insuf	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

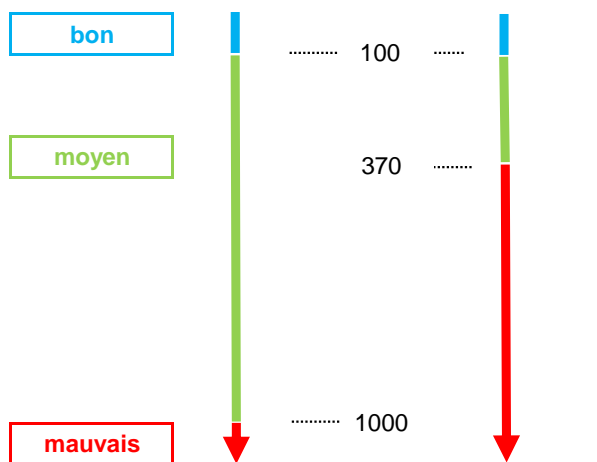
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

PETITE-ILE : Plage de Grande Anse



bassin de Grande Anse

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux		
1	03/10/17	7H15	<15	<15	Bon
2	17/10/17	7H30	46	<15	Bon
3	07/11/17	9h30	<15	<15	Bon
4	28/11/17	6H00	<15	<15	Bon
5	04/12/17	8h08	<15	<15	Bon
6	12/12/17	7h20	<15	<15	Bon
7	19/12/17	5h55	<15	<15	Bon
8	26/12/17	7h55	<15	<15	Bon
9	02/01/18	8h12	<15	<15	Bon
10	10/01/18	7h05	<15	<15	Bon
11	16/01/18	6h55	<15	<15	Bon
12	23/01/18	11h30	15	<15	Bon
13	30/01/18	9h05	15	<15	Bon
14	06/02/18	9h35	15	<15	Bon
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	Excellent	
2015	Non-recensé	
2016	Non-recensé	
2017	Non-recensé	

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)