


ETANG-SALE : Plage d'Etang-Salé les bains

devant le poste MNS

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	09/10/18	13H15	<15	<15	BON
2	26/10/18	7H50	<15	<15	BON
3	06/11/18	7H45	<15	<15	BON
4	20/11/18	7H58	<15	<15	BON
5	04/12/18	12H00	<15	<15	BON
6	12/12/18	7H00	<15	<15	BON
7	19/12/18	7H00	<15	<15	BON
8	28/12/18	7H30	<15	<15	BON
9	02/01/19	7H30	30	<15	BON
10	09/01/19	7H30	213	15	MOYEN
11	15/01/19	10H10	<15	<15	BON
12	22/01/19	7H30	<15	15	BON
13	29/01/19	7H00	<15	<15	BON
14	05/02/19	7H30	<15	<15	BON
15	12/02/19	7H30	<15	<15	BON
16	19/02/19	7H25	<15	30	BON
17	26/02/19	7H30	<15	<15	BON
18	06/03/19	7H00	<15	<15	BON
19	12/03/19	7H40	690	<15	MOYEN
20	26/03/19	7H15	<15	<15	BON
21	09/04/19	7H30	<15	<15	BON
22	24/04/19	9H10	<15	<15	BON
23	07/05/19	10H15	<15	<15	BON
24	15/05/19	7H30	<15	<15	BON
25	28/05/19	7H35	<15	15	BON
26	12/06/18	7H30	<15	15	BON
27	25/06/19	7H05	<15	<15	BON
28	09/07/19	7H45	<15	<15	BON
29	23/07/19	7H30	<15	<15	BON
30	13/08/19	7H50	<15	<15	BON
31	27/08/19	7H10	<15	<15	BON
32	03/09/19	7H30	<15	<15	BON
33	17/09/19	7H25	<15	<15	BON
34	24/09/19	7H30	<15	<15	BON
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

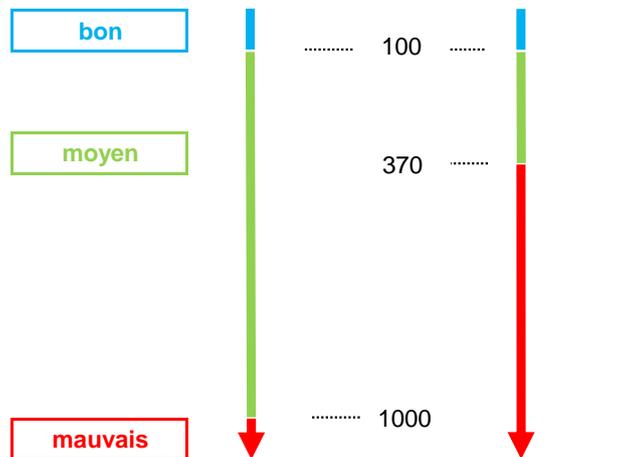

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2015	EXCELLENT	
2016	EXCELLENT	
2017	EXCELLENT	
2018	EXCELLENT	



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS


Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

SAINT-PIERRE : Plage de la Ravine Blanche

rive gauche PR Somera

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	09/10/18	7H55	<15	<15	BON
2	23/10/18	7H30	161	141	MOYEN
3	06/11/18	7H40	<15	<15	BON
4	20/11/18	7H30	<15	<15	BON
5	04/12/18	7H40	15	<15	BON
6	12/12/18	7H15	<15	<15	BON
7	19/12/18	8H30	<15	<15	BON
8	27/12/18	7H00	<15	<15	BON
9	02/01/19	7H25	15	<15	BON
10	09/01/19	7h40	45	<15	BON
11	15/01/19	7H00	15	46	BON
12	22/01/19	7H30	<15	<15	BON
13	29/01/19	7H15	94	232	MOYEN
14	05/02/19	9H24	<15	<15	BON
15	12/02/19	7H00	<15	15	BON
16	19/02/19	6H50	<15	<15	BON
17	26/02/19	7H15	15	<15	BON
18	06/03/19	7H25	15	<15	BON
19	12/03/19	7H40	<15	<15	BON
20	26/03/19	7H00	<15	<15	BON
21	09/04/19	07H30	<15	<15	BON
22	24/04/19	8h30	<15	<15	BON
23	07/05/19	7H16	15	<15	BON
24	15/05/19	8H00	<15	<15	BON
25	28/05/19	10H45	<15	15	BON
26	12/06/19	7H00	<15	30	BON
27	25/06/19	7H20	15	<15	BON
28	09/07/19	7H00	15	<15	BON
29	23/07/19	7H20	30	<15	BON
30	13/08/19	7H30	<15	<15	BON
31	27/08/19	12H00	<15	<15	BON
32	03/09/19	7H05	<15	<15	BON
33	17/09/19	7H30	<15	<15	BON
34	24/09/19	7H30	<15	<15	BON
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

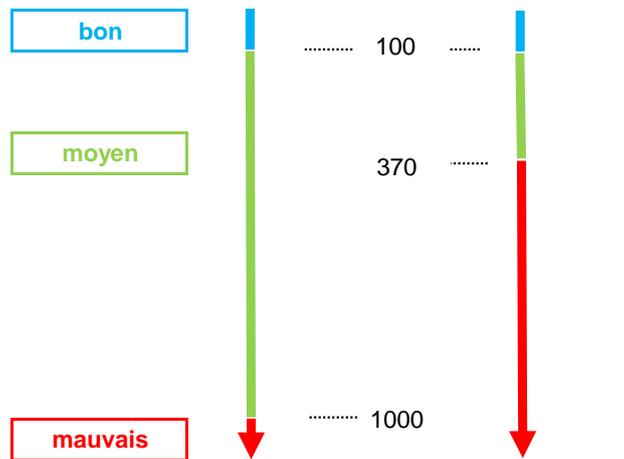

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2015	EXCELLENT	
2016	EXCELLENT	
2017	EXCELLENT	
2018	EXCELLENT	



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS


Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

SAINT-PIERRE : Plage de la Gendarmerie

devant les rondavelles

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	09/10/18	7H40	<15	<15	BON
2	23/10/18	7H38	15	77	BON
3	06/11/18	7H55	<15	15	BON
4	20/11/18	7H45	<15	<15	BON
5	04/12/18	8H05	<15	<15	BON
6	12/12/18	7H30	<15	<15	BON
7	19/12/18	8H15	<15	<15	BON
8	27/12/18	7H10	<15	<15	BON
9	02/01/19	7H45	15	<15	BON
10	09/01/19	7h55	848	127	MOYEN
11	15/01/19	7H15	<15	<15	BON
12	22/01/19	7H35	<15	<15	BON
13	29/01/19	7H40	15	15	BON
14	05/02/19	9H52	<15	<15	BON
15	12/02/19	7H05	<15	<15	BON
16	19/02/19	7H10	<15	<15	BON
17	26/02/19	7H35	46	<15	BON
18	06/03/19	7H40	<15	<15	BON
19	12/03/19	7H55	<15	<15	BON
20	26/03/19	7H13	<15	<15	BON
21	09/04/19	7H40	<15	<15	BON
22	24/04/19	8h39	<15	<15	BON
23	07/05/19	7H28	<15	<15	BON
24	15/05/19	8H15	<15	<15	BON
25	28/05/19	10H55	161	210	MOYEN
26	12/06/19	07H10	<15	<15	BON
27	25/06/19	7H30	<15	<15	BON
28	09/07/19	7H10	<15	<15	BON
29	23/07/19	7H30	94	161	BON
30	13/08/19	7H20	<15	<15	BON
31	27/08/19	12H30	<15	<15	BON
32	03/09/19	7H17	<15	<15	BON
33	17/09/19	7H45	<15	<15	BON
34	24/09/19	7H44	<15	<15	BON
35					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

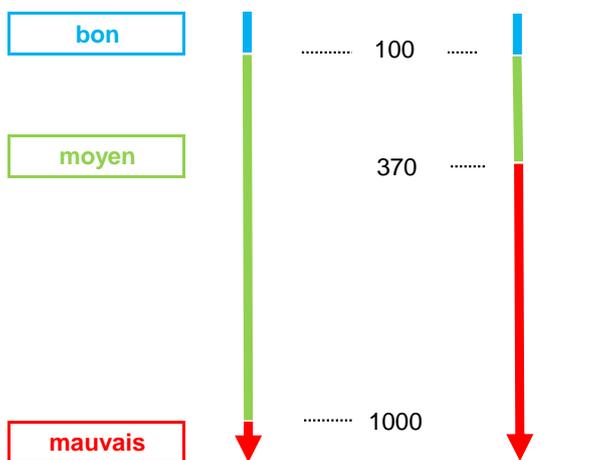

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2015	EXCELLENT	
2016	EXCELLENT	
2017	EXCELLENT	
2018	EXCELLENT	




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage du centre-ville de Saint-Pierre

face poste MNS

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	09/10/18	7H50	<15	<15	BON
2	23/10/18	11H20	694	1 494	MAUVAIS
3	29/10/18	11H50	<10	<10	BON
4	06/11/18	8H10	<15	<15	BON
5	20/11/18	7H55	<15	<15	BON
6	04/12/18	8H25	30	<15	BON
7	12/12/18	7H45	15	<15	BON
8	19/12/18	8H00	<15	<15	BON
9	27/12/18	7H30	<15	<15	BON
10	02/01/19	8H00	15	<15	BON
11	08/01/19	8H15	15	15	BON
12	15/01/19	7H30	45	15	BON
13	22/01/19	7H48	30	<15	BON
14	29/01/19	7H55	46	15	BON
15	05/02/19	10H10	<15	<15	BON
16	12/02/19	7H15	<15	<15	BON
17	19/02/19	7H25	15	<15	BON
18	26/02/19	7H50	15	<15	BON
19	05/03/19	7H55	<15	<15	BON
20	12/03/19	8H05	<15	<15	BON
21	26/03/19	7H24	<15	<15	BON
22	09/04/19	7H55	<15	<15	BON
23	24/04/19	8h50	<15	15	BON
24	07/05/19	7H40	30	15	BON
25	15/05/19	8H30	<15	<15	BON
26	28/05/19	11H05	<15	<15	BON
27	12/06/19	7H20	15	<15	BON
28	25/06/19	7H40	15	<15	BON
29	09/07/19	7H30	30	<15	BON
30	23/07/19	8H45	30	30	BON
31	13/08/19	8H40	<15	<15	BON
32	23/08/19	12H40	<15	<15	BON
33	03/09/19	7H30	46	<15	BON
34	17/09/19	8H00	15	<15	BON
35	24/09/19	8H00	<15	<15	BON

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

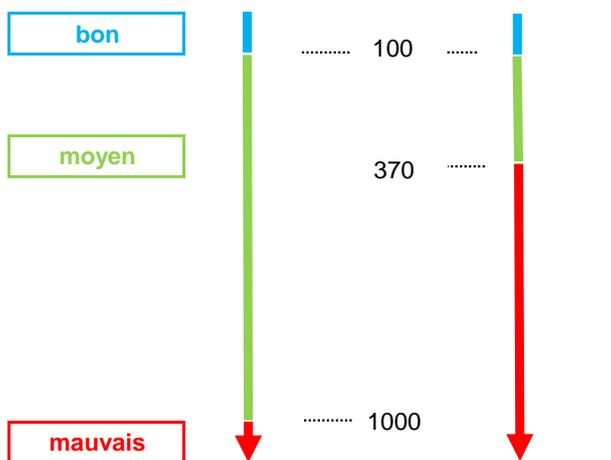

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2015	BON	
2016	NBR PLV INS	
2017	EXCELLENT	
2018	EXCELLENT	




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)


SAINT-PIERRE : Plage de Terre Sainte

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	09/10/18	8H05	<15	<15	BON
2	23/10/18	7H48	110	662	MAUVAIS
3	29/10/18	11h15	<10	<10	BON
4	06/11/18	8H25	30	<15	BON
5	20/11/18	8H10	<15	<15	BON
6	04/12/18	8H35	232	<15	MOYEN
7	12/12/18	8H00	<15	<15	BON
8	19/12/18	7H40	<15	<15	BON
9	27/12/18	7H45	15	<15	BON
10	02/01/19	8H10	15	<15	BON
11	08/01/19	8H30	61	30	BON
12	15/01/19	7H45	<15	<15	BON
13	22/01/19	8H00	<15	<15	BON
14	29/01/19	8H10	197	15	BON
15	05/02/19	10H37	15	15	BON
16	12/02/19	7H25	30	<15	BON
17	19/02/19	7H40	<15	<15	BON
18	26/02/19	8H10	15	<15	BON
19	06/03/19	8H00	<15	<15	BON
20	12/03/19	7H30	<15	15	BON
21	26/03/19	7H35	<15	<15	BON
22	09/04/19	7H10	<15	<15	BON
23	24/04/19	9h00	<15	15	BON
24	07/05/19	7H55	30	15	BON
25	15/05/19	8H50	15	15	BON
26	28/05/19	11H20	46	15	BON
27	12/06/19	07H35	15	15	BON
28	25/06/19	7H55	<15	<15	BON
29	09/07/19	7H45	30	15	BON
30	23/07/19	8H00	61	46	BON
31	13/08/19	7H50	<15	<15	BON
32	03/09/19	7H40	<15	<15	BON
33	17/09/19	8H15	<15	15	BON
34	24/09/19	8H15	30	<15	BON
35					
36					
37					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

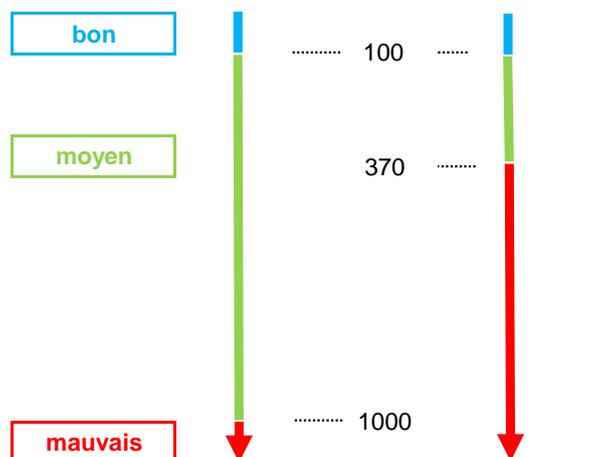

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2015	EXCELLENT	
2016	SUFFISANT	
2017	SUFFISANT	
2018	SUFFISANT	

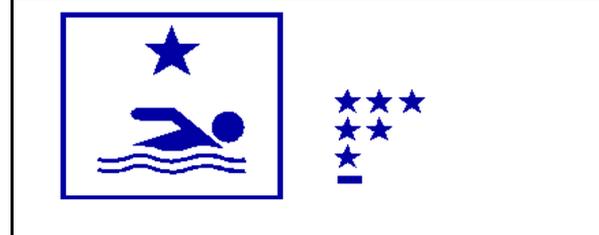


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de Grand Bois

bassin de Grand Bois

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux		
1	09/10/18	8H25	<15	<15	BON
2	06/11/18	8H45	<15	15	BON
3	04/12/18	9H00	30	<15	BON
4	12/12/18	8H20	<15	<15	BON
5	15/01/19	8H00	30	<15	BON
6	12/02/19	7H45	<15	15	BON
7	06/03/19	8H15	15	<15	BON
8	12/03/19	8H20	15	15	BON
9	09/04/19	8H40	46	177	BON
10	07/05/19	8H10	<15	<15	BON
11	12/06/19	7H50	15	45	BON
12	09/07/19	8H10	<15	15	BON
13	23/07/19	8H00	<15	<15	BON
14	13/08/19	8H10	<15	15	BON
15	03/09/19	8H00	15	142	MOYEN
16	17/09/19	7H25	<15	<15	BON
17	24/09/19	11H55	<15	<15	BON
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

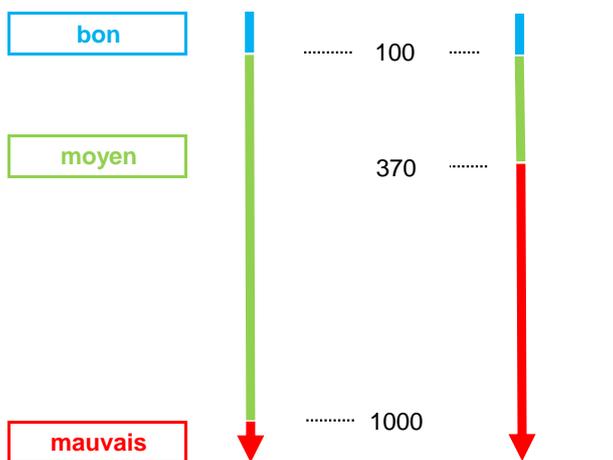

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2015	EXCELLENT	
2016	EXCELLENT	
2017	NBR PLV INS	
2018	non recensé	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS