


ETANG-SALE : Plage d'Etang-Salé les bains

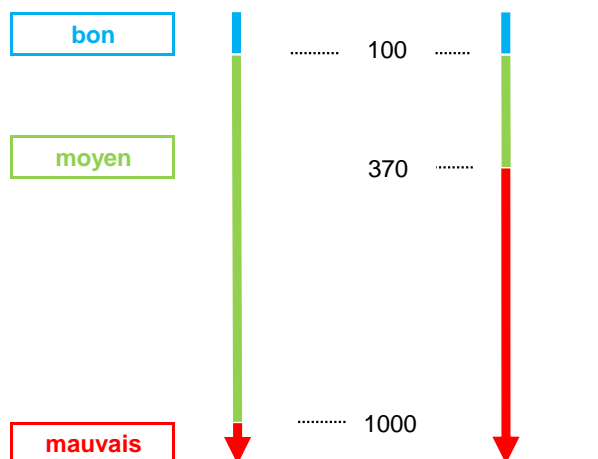

devant le poste MNS

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 6H50	<15	<15		bon
2	17/10/17 5H50	<15	<15		bon
3	07/11/17 6H05	<15	<15		bon
4	28/11/17 7H33	<15	<15		bon
5	04/12/17 6H48	<15	<15		bon
6	12/12/17 6H35	15	<15		bon
7	19/12/17 7H00	<15	<15		bon
8	26/12/17 8H55	<15	<15		bon
9	02/01/17 7H07	<15	15		bon
10	10/01/18 7H11	FORTE	HOULE		bon
11	16/01/18 7H45	<15	<15		bon
12	23/01/18 8H50	<15	<15		bon
13	30/01/18 7H30	<15	<15		bon
14	06/02/18 7h05	<15	<15		bon
15	13/02/18 8h30	<15	<15		bon
16	20/02/18 13h06	15	30		bon
16	27/02/18 7H40	<15	15		bon
17	13/03/18 8h45	<15	<15		bon
18	20/03/18 7h30	<15	<15		bon
19	10/04/18 7H30	30	<15		bon
20	26/04/18 12H40	<15	<15		bon
21	02/05/18 8H50	<15	<15		bon
22	15/05/18 7H25	<15	<15		bon
23	29/05/18 12h10	<15	<15		bon
24	12/06/18 7h00	15	<15		bon
25	26/06/18 10h50	<15	<15		bon
26	10/07/18 11h05	<15	15		bon
27	24/07/18 7h30	<15	<15		bon
28	07/08/18 7h30	<15	<15		bon
29	21/08/18 7h20	<15	15		bon
30	11/09/18 7h12	<15	<15		bon
31					
32					
33					
34					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	EXCELLENT	
2016	EXCELLENT	
2017	EXCELLENT	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Ravine Blanche



rive gauche PR Somera

Résultats						
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion	
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux			
1	03/10/17	6H55	<15	<15	bon	
2	17/10/17	6H20	<15	<15	bon	
3	07/11/17	6H50	30	<15	bon	
4	28/11/17	6H55	<15	<15	bon	
5	04/12/17	6H20	<15	15	bon	
6	12/12/17	5H40	15	<15	bon	
7	19/12/17	6H40	<15	<15	bon	
8	26/12/17	9H25	<15	<15	bon	
9	02/01/17	6H16	<15	<15	bon	
10	10/01/18	12H00	<15	<15	bon	
11	16/01/18	11H05				
12	23/01/18	7H40	<15	15	bon	
13	30/01/18	7H35	15	<15	bon	
14	06/02/18	8H05	15	15	bon	
15	13/02/18	7h30	<15	<15	bon	
16	20/02/18	7h30	46	15	bon	
16	27/02/18	7H55	<15	<15	bon	
17	13/03/18	7h10	15	15	bon	
18	20/03/18	7h25	<15	<15	bon	
19	10/04/18	11H05	<15	<15	bon	
20	26/04/18	10H45	46	15	bon	
21	02/05/18	7H05	<15	<15	bon	
22	15/05/18	7H30	<15	<15	bon	
23	29/05/18	10h55	46	30	bon	
24	12/06/18	11h15	<15	<15	bon	
25	26/06/18	7h35	<15	<15	bon	
26	10/07/18	10h37	<15	<15	bon	
27	24/0//18	7h30	<15	<15	bon	
28	07/08/18	7h30	<15	<15	bon	
29	21/08/18	8h45	<15	<15	bon	
30	11/09/18	7h30	<15	<15	bon	
31						
32						
33						
34						

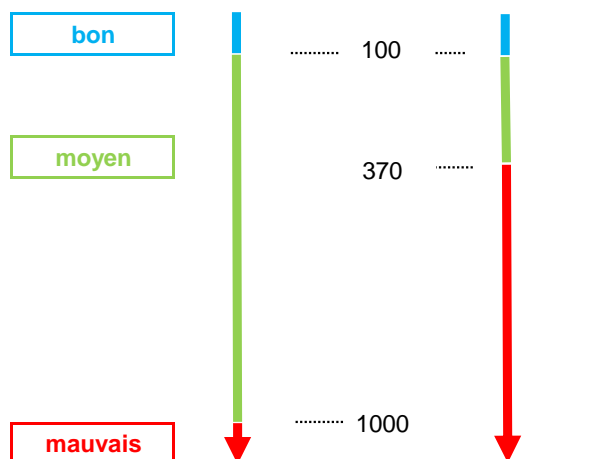Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	EXCELLENT	
2016	EXCELLENT	
2017	EXCELLENT	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Gendarmerie



devant les rondavelles

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 6H10	<15	<15	bon	bon
2	17/10/17 6H34	<15	<15	bon	bon
3	07/11/17 7H02	<15	<15	bon	bon
4	28/11/17 7H05	<15	<15	bon	bon
5	04/12/17 6H10	<15	<15	bon	bon
6	12/12/17 5H55	<15	<15	bon	bon
7	19/12/17 6H30	<15	15	bon	bon
8	26/12/17 9H35	<15	<15	bon	bon
9	02/01/17 6H27	<15	<15	bon	bon
10	10/01/18 12H26	<15	<15	bon	bon
11	16/01/18 11H20	1 610	234	MAUVAIS	MAUVAIS
12	23/01/18 7H50	15	30	bon	bon
13	30/01/18 7H55	<15	<15	bon	bon
14	06/02/18 8H21	15	30	bon	bon
15	13/02/18 7h45	<15	<15	bon	bon
16	20/02/18 7h40	125	15	moyen	moyen
16	27/02/18 8H12	<15	<15	BON	BON
17	13/03/18 7h25	<15	<15	BON	BON
18	20/03/18 7h40	30	<15	BON	BON
19	10/04/18 11H20	<15	30	BON	BON
20	26/04/18 14H55	<15	30	BON	BON
21	02/05/18 7H13	30	<15	BON	BON
22	15/05/18 7H45	<15	<15	BON	BON
23	29/05/18 10h40	61	<15	BON	BON
24	12/06/18 11h05	<15	<15	BON	BON
25	26/06/18 7h50	<15	<15	BON	BON
26	10/07/18 10h22	110	30	moyen	moyen
27	24/07/18 07h40	61	212	moyen	moyen
28	07/08/18 7h45	<15	<15	BON	BON
29	21/08/18 9h00	<15	<15	BON	BON
30	11/09/18 7h38	<15	<15	BON	BON
31					
32					
33					
34					

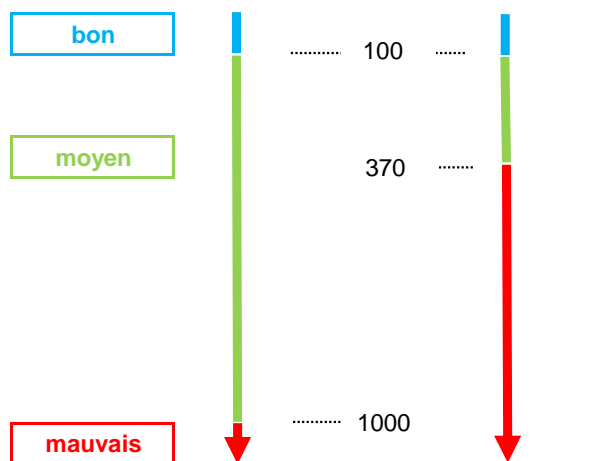Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	EXCELLENT	
2016	EXCELLENT	
2017	EXCELLENT	


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage du centre-ville de Saint-Pierre


face poste MNS

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux		
1	03/10/17	6H30	15	<15	bon
2	17/10/17	6H40	<15	<15	bon
3	07/11/17	7H14	<15	15	bon
4	28/11/17	6H35	<15	<15	bon
5	04/12/17	6H00	<15	<15	moyen
6	12/12/17	6H10	46	15	bon
7	19/12/17	6H15	30	<15	bon
8	26/12/17	9H50	<15	<15	bon
9	02/01/17	6H40	<15	<15	bon
10	10/01/18	11H40	<15	<15	bon
11	16/01/18	11H31	195	371	MAUVAIS
12	23/01/18	8H10	<15	61	bon
13	30/01/18	8H10	<15	<15	bon
14	06/02/18	8H43	15	<15	bon
15	13/02/18	8h00	15	<15	bon
16	20/02/18	7h55	15	15	bon
16	27/02/18	8H30	<15	<15	bon
17	13/03/18	7h40	<15	<15	bon
18	20/03/18	7h55	46	46	bon
19	10/04/18	10H50	<15	<15	bon
20	26/04/18	14H25	77	77	bon
21	02/05/18	7H23	15	30	bon
22	15/05/18	10H30	15	<15	bon
23	29/05/18	10h22	<15	<15	bon
24	12/06/18	10h49	<15	<15	bon
25	26/06/18	08h05	<15	<15	bon
26	10/07/18	10h06	<15	<15	bon
27	24/07/18	7h50	<15	<15	bon
28	07/08/18	10h55	<15	<15	bon
29	21/08/18	9h15	15	<15	bon
30	11/09/18	11h00	<15	<15	bon
31					
32					
33					
34					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

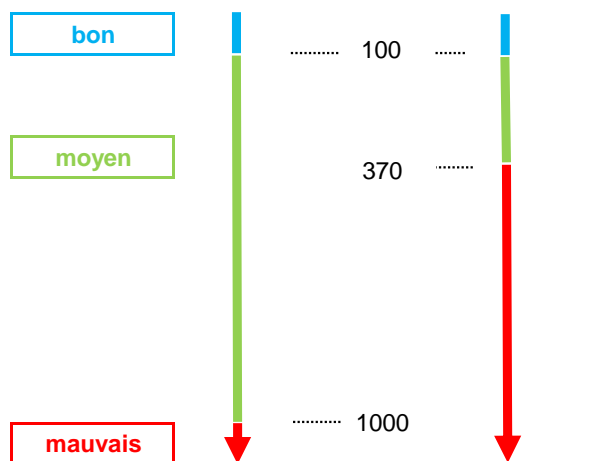

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	BON	
2016	NBR PLV INS	
2017	EXCELLENT	


Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS


SAINT-PIERRE : Plage de Terre Sainte

Résultats						
Prélèvement		Analyses bactériologiques				
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion		
1	03/10/17 6H45	<15	15	bon		
2	17/10/17 6H50	<15	<15	bon		
3	07/11/17 7H26	15	<15	bon		
4	28/11/17 6H25	<15	<15	bon		
5	04/12/17 7H05	30	46	bon		
6	12/12/17 6H50	15	<15	bon		
7	19/12/17 6H00	15	<15	bon		
8	26/12/17 6H55	<15	<15	bon		
9	02/01/17 6H50	<15	<15	bon		
10	10/01/18 11H20	15	<15	bon		
11	16/01/18 11H55	272	15	moyen		
12	23/01/18 12H00	<15	<15	bon		
13	30/01/18 8H30	<15	15	bon		
14	06/02/18 8H55	195	<15	MAUVAIS		
15	13/02/18 7h55	<15	<15	bon		
16	20/02/18 8h10	30	30	bon		
16	27/02/18 8H47	15	<15	bon		
17	13/03/18 10h40	<15	45	bon		
18	20/03/18 8h10	15	15	bon		
19	10/04/18 10H40	<15	15	bon		
20	26/04/18 14H10	61	15	bon		
21	02/05/18 7H35	15	<15	bon		
22	15/05/18 11H45	<15	15	bon		
23	29/05/18 10h10	<15	<15	bon		
24	12/06/18 10h35	<15	<15	bon		
25	26/06/18 8h25	<15	<15	bon		
26	10/07/18 9h50	438	160	moyen		
27	24/07/18 8h30	234	212	moyen		
28	07/08/18 7h58	<15	<15	bon		
29	21/08/18 9h35	<15	<15	bon		
30	11/09/18 7h47	<15	<15	bon		
31						
32						
33						
34						

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

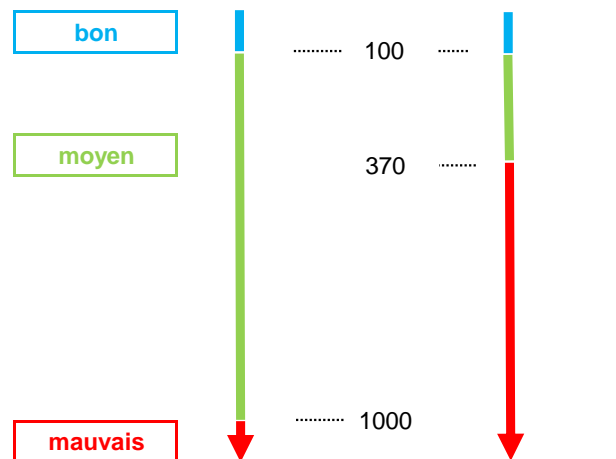

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	SUFFISANT	
2016	SUFFISANT	
2017	SUFFISANT	



Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

PETITE-ILE : Plage de Grande Anse



bassin de Grande Anse

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 7H15	<15	<15	bon	
2	17/10/17 7H30	46	<15	bon	
3	07/11/17 9H30	<15	<15	bon	
4	28/11/17 6H00	<15	<15	bon	
5	04/12/17 8H08	<15	<15	bon	
6	12/12/17 7H20	<15	<15	bon	
7	19/12/17 5H55	<15	<15	bon	
8	26/12/17 7H55	<15	<15	bon	
9	02/01/17 8H12	<15	<15	bon	
10	10/01/18 7H05	<15	<15	bon	
11	16/01/18 6H55	<15	<15	bon	
12	23/01/18 11H30	15	<15	bon	
13	30/01/18 9H05	15	<15	bon	
14	06/02/18 9H05	15	<15	bon	
15	13/02/18 8h15	<15	<15	bon	
16	20/02/18 8h30	<15	<15	bon	
16	27/02/18 9H35	<15	<15	bon	
17	13/03/18 11h05	<15	<15	bon	
18	20/03/18 10h43	<15	30	bon	
19	10/04/18 10H15	15	<15	bon	
20	26/04/18 13H25	<15	<15	bon	
21	02/05/18 8H00	46	161	MOYEN	
22	15/05/18 10H50	<15	<15	BON	
23	29/05/18 09h42	<15	<15	BON	
24	12/06/18 7h40	<15	<15	BON	
25	26/06/18 9h00	<15	<15	BON	
26	10/07/18 9h07	<15	<15	BON	
27	24/07/18 8h30	77	375	MOYEN	
28	07/08/18 8h33	<15	<15	BON	
29	21/08/18 10h00	<15	<15	BON	
30	11/09/18 8h30	<15	<15	BON	
31					
32					
33					
34					

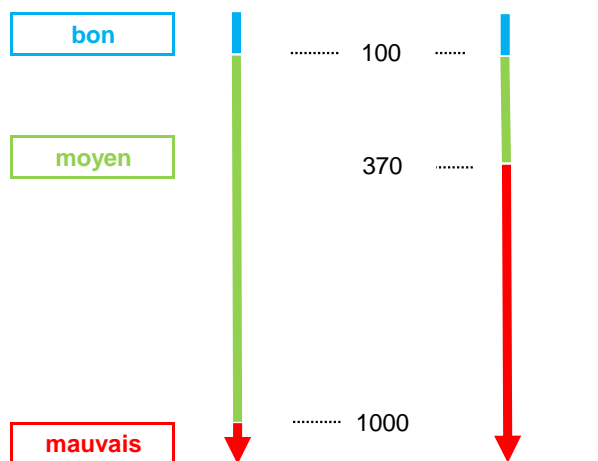Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	NON RECENSÉ	
2016	NON RECENSÉ	
2017	NON RECENSÉ	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS