
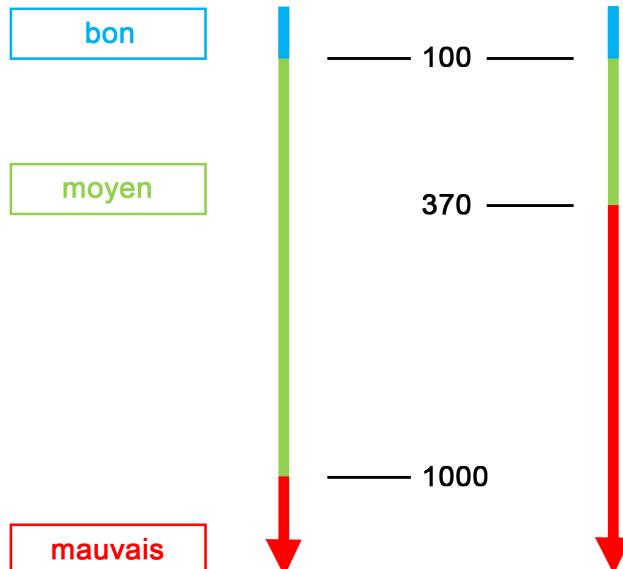


**ETANG-SALE (L') - PLAGE D'ETANG SALE LES BAINS**

DEVANT LE POSTE MNS/PSV 763

Résultats				
Prélèvement		Analyses bactériologiques		
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion
09/10/2023	08H00	<15	<15	 BON

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux




Conclusion sanitaire de l'ARS
<b>EAU DE BONNE QUALITÉ POUR LA BAINADE</b>
Good quality water

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2019	EXCELLENT	2





**SAINT-PIERRE - PLAGE CENTRE VILLE DE SAINT-PIERRE**

FACE POSTE MNS/PSV 757

Résultats				
Prélèvement		Analyses bactériologiques		
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion
09/10/2023	07H50	<15	<15	 BON

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

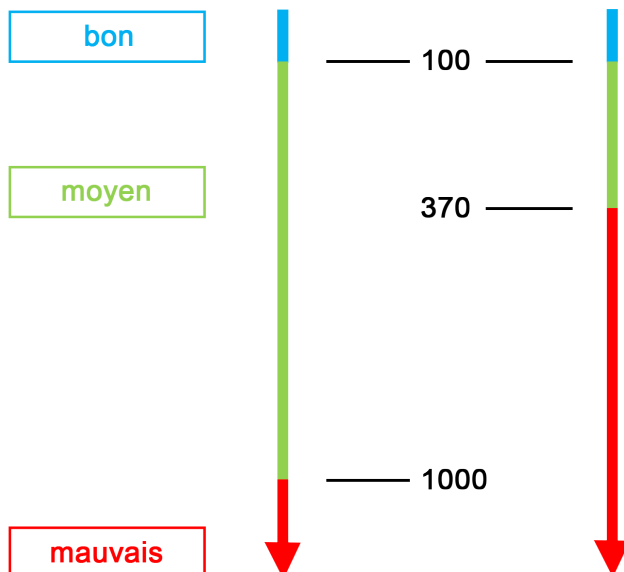


Conclusion sanitaire de l'ARS
<b>EAU DE BONNE QUALITÉ POUR LA BAINNADE</b>
Good quality water

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2019	EXCELLENT	





**SAINT-PIERRE - PLAGES DE LA GENDARMERIE**

DEVANT LES RONDAVELLES/PSV 756

Résultats				
Prélèvement		Analyses bactériologiques		
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion
09/10/2023	07H40	<15	<15	 BON

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

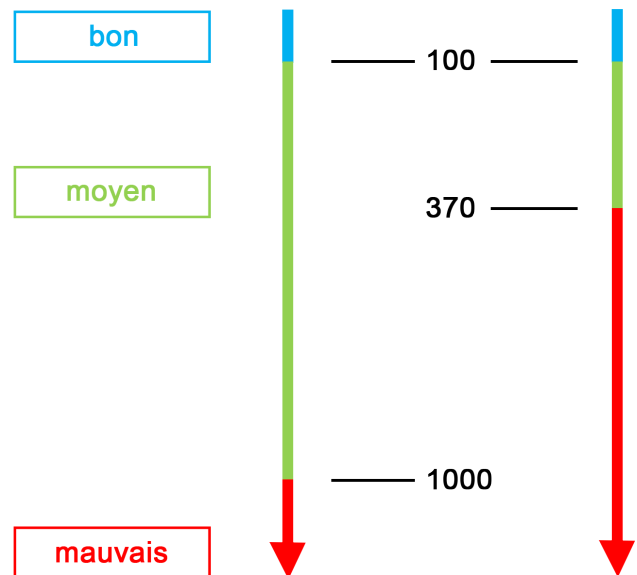


<b>Conclusion sanitaire de l'ARS</b>
<b>EAU DE BONNE QUALITÉ POUR LA BAINNADE</b>
Good quality water

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2019	EXCELLENT	




**SAINT-PIERRE - PLAGE DE LA RAVINE BLANCHE**

COTE RIVE DROITE CANAL SOREMA/PSV 755

Résultats				
Prélèvement		Analyses bactériologiques		
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion
09/10/2023	07H30	<15	<15	 BON

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

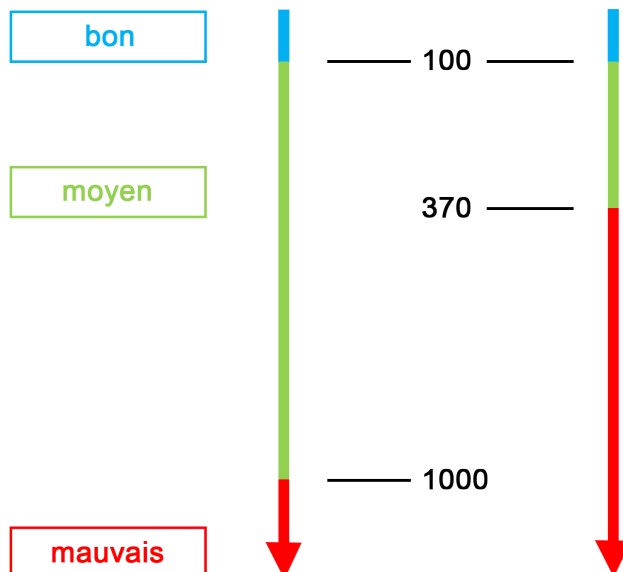


<b>Conclusion sanitaire de l'ARS</b>
<b>EAU DE BONNE QUALITÉ POUR LA BAINNADE</b>
Good quality water

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2019	EXCELLENT	





**SAINT-PIERRE - PLAGE DE TERRE SAINTE**

/PSV 758

Résultats				
Prélèvement		Analyses bactériologiques		
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion
09/10/2023	08H00	<15	<15	 BON

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

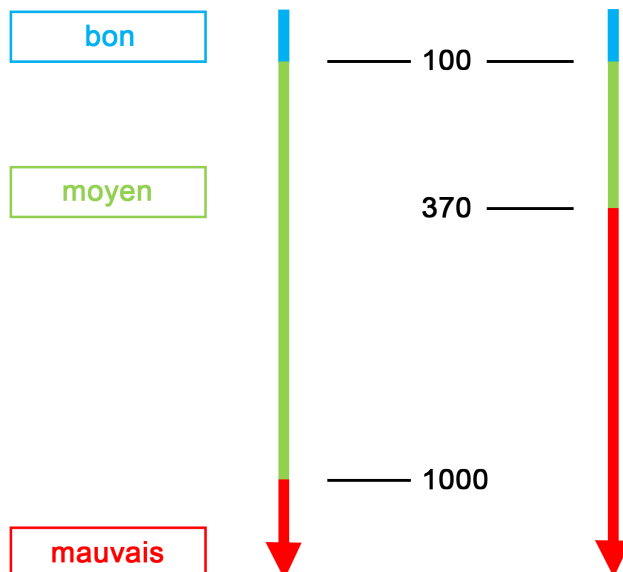

<b>Conclusion sanitaire de l'ARS</b>
<b>EAU DE BONNE QUALITÉ POUR LA BAINNADE</b>
Good quality water

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2019	EXCELLENT	
 		