


ETANG-SALE : Plage d'Etang-Salé les bains

devant le poste MNS /PSV 763

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	04/10/22	7h10	<15	<15	BON
2	18/10/22	6h50	<15	<15	BON
3	02/11/22	7h30	<15	<15	BON
4	16/11/22	6h55	<15	<15	BON
5	29/11/22	7h15	15	<15	BON
6	07/12/22	8h45	<15	<15	BON
7	13/12/22	7h20	<15	<15	BON
8	19/12/22	7h30	15	<15	BON
9	27/12/22	7h00	<15	<15	BON
10	03/01/23	7h00	<15	<15	BON
11	10/01/23	7h45	<15	15	BON
12	17/01/23	7h30	<15	<15	BON
13	24/01/23	7h30	<15	<15	BON
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
36					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

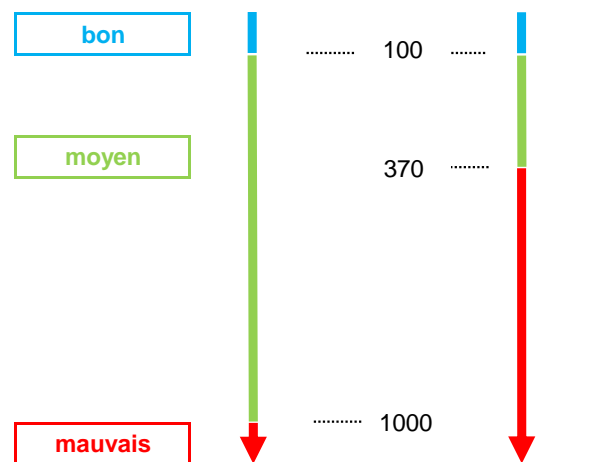

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2019	EXCELLENT	
2020	EXCELLENT	
2021	EXCELLENT	
2022	EXCELLENT	




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Ravine Blanche

rive gauche PR Somera /PSV 755

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	04/10/22	8h00	<15	<15	BON
2	18/10/22	7h50	<15	<15	BON
3	02/11/22	7h30	<15	<15	BON
4	16/11/22	07h10	<15	<15	BON
5	29/11/22	7h30	<15	<15	BON
6	06/12/22	6h55	<15	<15	BON
7	13/12/22	7h45	<15	<15	BON
8	19/12/22	7h45	<15	<15	BON
9	23/12/22	12h30	<15	<15	BON
10	03/01/23	7h10	<15	<15	BON
11	10/01/23	7h15	15	<15	BON
12	17/01/23	7h45	110	15	moyen
13	24/01/23	7h05	<15	<15	BON
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

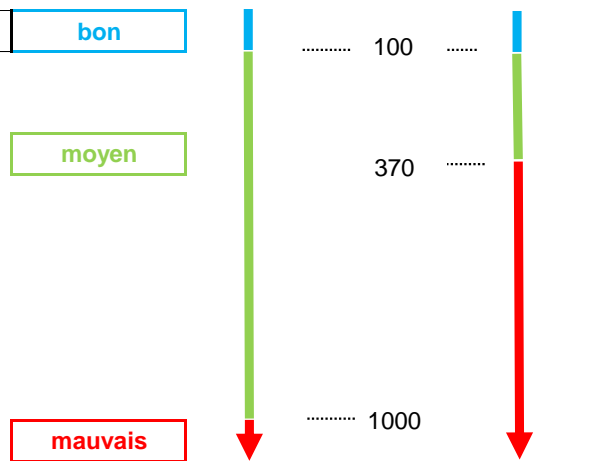

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2019	EXCELLENT	
2020	EXCELLENT	
2021	EXCELLENT	
2022	EXCELLENT	




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Gendarmerie

devant les rondavelles /PSV 756

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	04/10/22	8H15	<15	<15	BON
2	18/10/22	8H10	<15	<15	BON
3	02/11/22	7H45	<15	<15	BON
4	16/11/22	07H40	<15	<15	BON
5	29/11/22	7h40	<15	<15	BON
6	06/12/22	7h05	<15	<15	BON
7	13/12/22	8h15	30	<15	BON
8	19/12/22	7h00	<15	<15	BON
9	27/12/22	7h38	<15	<15	BON
10	03/01/23	7h22	<15	<15	BON
11	10/01/23	7h45	<15	<15	BON
12	17/01/23	8h00	<15	<15	BON
13	24/01/23	7h20	<15	<15	BON
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

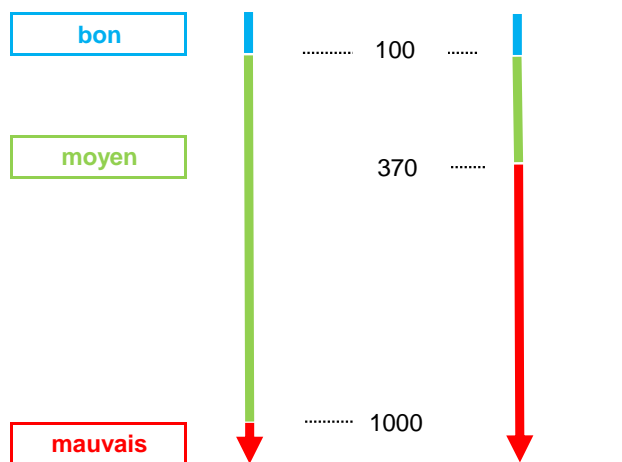

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2019	EXCELLENT	
2020	EXCELLENT	
2021	EXCELLENT	
2022	EXCELLENT	



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)



SAINT-PIERRE : Plage du centre-ville de Saint-Pierre

face poste MNS /PSV 757

	Résultats						Interprétation		
	Prélèvement		Analyses bactériologiques			Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion		<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux	
1	04/10/22	8H40	<15	<15	BON				
2	18/10/22	8H20	<15	<15	BON	bon	100		
3	02/11/22	7H55	<15	<15	BON				
4	16/11/22	07H30	<15	<15	BON				
5	29/11/22	7h50	15	<15	BON	moyen	370		
6	06/12/22	7h16	<15	<15	BON				
7	13/12/22	8h25	15	<15	BON				
8	19/12/22	7h10	15	<15	BON				
9	27/12/22	7h45	253	<15	moyen				
10	03/01/23	7h32	15	15	BON				
11	10/01/23	7h55	46	<15	BON				
12	17/01/23	8h20	15	<15	BON	mauvais	1000		
13	24/01/23	7h35	<15	<15	BON				
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									

Classement de qualité

Année	Classement	Non-conformités
2019	EXCELLENT	
2020	EXCELLENT	
2021	EXCELLENT	
2022	EXCELLENT	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)


Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de Terre Sainte

PSV 758

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	04/10/22	8H55	<15	<15	BON
2	18/10/22	8H45	<15	<15	BON
3	02/11/22	8H10	<15	15	BON
4	16/11/22	07H45	<15	15	BON
5	29/11/22	8h00	<15	15	BON
6	06/12/22	7h40	<15	<15	BON
7	13/12/22	8h40	<15	<15	BON
8	19/12/22	7h30	30	<15	BON
9	27/12/22	7h53	<15	<15	BON
10	03/01/23	7h45	<15	<15	BON
11	10/01/23	8h10	<15	<15	BON
12	17/01/23	8h35	<15	<15	BON
13	24/01/23	7h45	<15	<15	BON
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

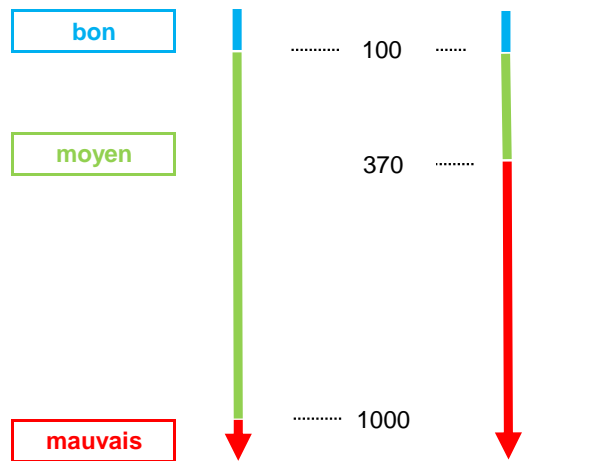

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2019	EXCELLENT	
2020	EXCELLENT	
2021	BON	
2022	BON	




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de Grand Bois

bassin de Grand Bois /PSV 759

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	04/10/22	9h25	30	<15	BON
2	02/11/22	8h15	270	15	MOYEN
3	29/11/22	8h15	415	30	MOYEN
4	29/12/22	10h23	77	<15	BON
5	24/01/22	8h05	15	15	BON
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

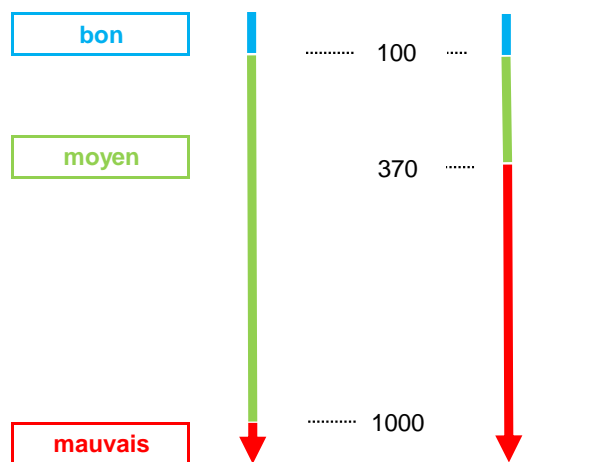


Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2019	non recensé	
2020	non recensé	
2021	non recensé	
2022	SUFFISANTE	



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de Grand Bois

bassin de Grand Bois /PSV 759

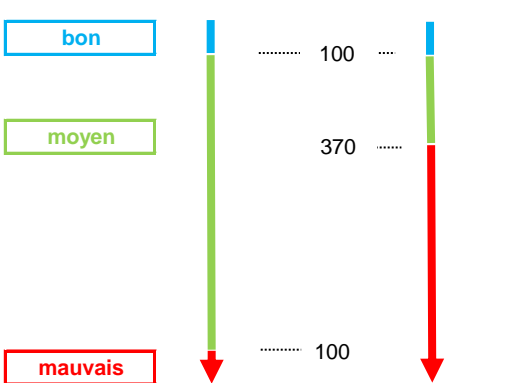Résultats						Interprétation		
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion	Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
Date	Heure	Escherichia a coli	Entérocoques intestinaux	Escherichia coli ds 100 ml			Entérocoques intestinaux	
1	04/10/22 9h25	30	<15		BON			
2	02/11/22 8h15	270	15		MOYEN			
3	29/11/22 8h15	415	30		MOYEN			
4	29/12/22 10h23	77	<15		BON			
5	24/01/22 8h05	15	15		BON			
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2019	non recensé	
2020	non recensé	
2021	non recensé	
2022	SUFFISANTE	



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS


Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

PETITE-ILE : Plage de Grande Anse

bassin de Grande Anse /PSV 752

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	04/10/22	9h45	<15	<15	BON
2	02/11/22	8h35	<15	<15	BON
3	29/11/22	8h35	15	<15	BON
4	29/12/22	9h53	15	<15	BON
5	24/01/23	8h25	94	<15	BON
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Qualificatio n d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

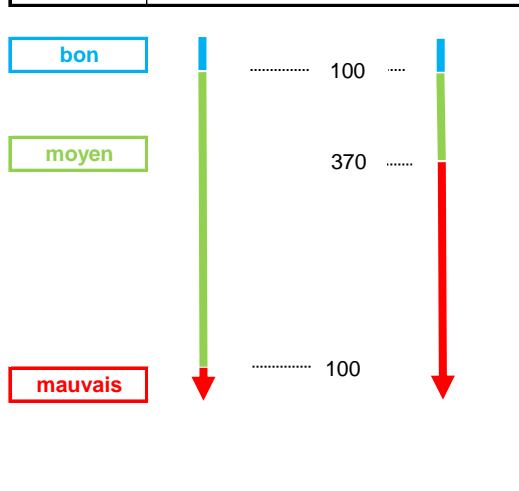

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2019	non recensé	
2020	non recensé	
2021	non recensé	
2022	EXCELLENT	



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique , art. D.1332-32)